

# 飲食店等の営業再開時にガスを安全にご使用いただくために

## (換気徹底等のお願い)

2021年6月

株式会社C Dエナジーダイレクト

平素は弊社をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染拡大による休業要請が解除されました。

一部の地域でまん延防止等重点措置が発令されていますが、飲食店等の段階的な営業再開に際し、ガスを安全にご使用いただくためにお客さまにお願いさせていただきたい事項を取りまとめました。


従業員の皆さまやご利用のお客さまの安全・安心のため、換気状況やガス機器の使用方法を今一度ご確認ください、ガスを安全にご使用いただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。

### ■ ガス機器をお使いになるときは、必ず換気をしてください。

ガス機器が燃焼するには、新鮮な空気が必要です。

空気が不足すると不完全燃焼を起こして、一酸化炭素による中毒や死亡事故につながる恐れがあります。

飛沫感染対策としてビニールカーテン等を取り付けている場合におきましては、ガス機器の排気がビニールカーテン等で阻害されていないか、排気ガスの経路の確保を必ずご確認ください。

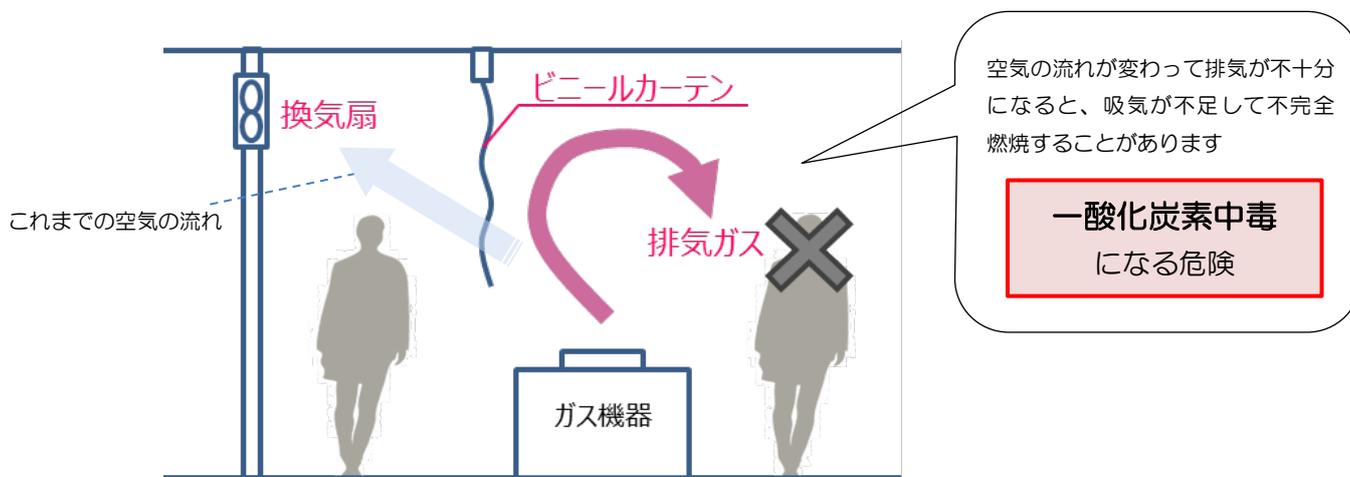

### ■ 正しくガス機器をお使いいただくための情報は、改めてご確認ください。

ガス機器を長期間ご使用にならなかった従業員さまにおかれては、ガス機器の適切な使用方法を取扱説明書などで確認いただくことをお願いします。

また、飲食店さま向けのガス安全使用に関する WEB サイトが経済産業省ホームページに公開されています。下記の URL または QR コードからアクセスをいただき、従業員さまの社内教育に活用ください。

[https://www.meti.go.jp/policy/safety\\_security/industrial\\_safety/sangyo/lpgas/gas\\_anzen/index.html](https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/gas_anzen/index.html)



- ガス設備のまわりに遮蔽物はありませんか？
- 業務用換気警報器は設置されていますか？有効期間内ですか？

(URL または QR コードにアクセス ⇒ 「都市ガスについてはこちら」 ⇒ 「飲食店の皆様へ ガス安全使用のお願い」)

## ■ C Dエナジーダイレクトはお客様の安全を守るために、業務用換気警報器を無償設置しています。

C Dエナジーダイレクトでは業務用厨房等における一酸化炭素中毒事故を防止するため、対象となるお客様へ業務用換気警報器を無償設置しています。

業務用厨房でガス機器をご使用中で**業務用換気警報器が設置されていない場合は、C Dエナジーダイレクトにご連絡ください。**調査にお伺いし、効果的な場所に業務用換気警報器の取り付けを行います。（無償）



<お電話でのお問い合わせ先>

株式会社 C Dエナジーダイレクト コールセンター

TEL 0120-811-792

平日 9:00 - 19:00 土日祝・1/2・1/3 9:00 - 17:00